

Salle Guy Ropartz - Rennes

Désenfumage Naturel



Salle Guy Ropartz - Rennes

Désenfumage Naturel

Caractéristiques principales des travaux à exécuter

Demandes:


Mise en place d'entrée d'air de désenfumage naturel en façade.

Solutions:

Asservissement des ouvrants de désenfumage (DENFC) par un Dispositif Adaptateur de Commande électrique (DAC).

DENFC: Châssis de façade électrique (24V)

Synoptique de l'installation

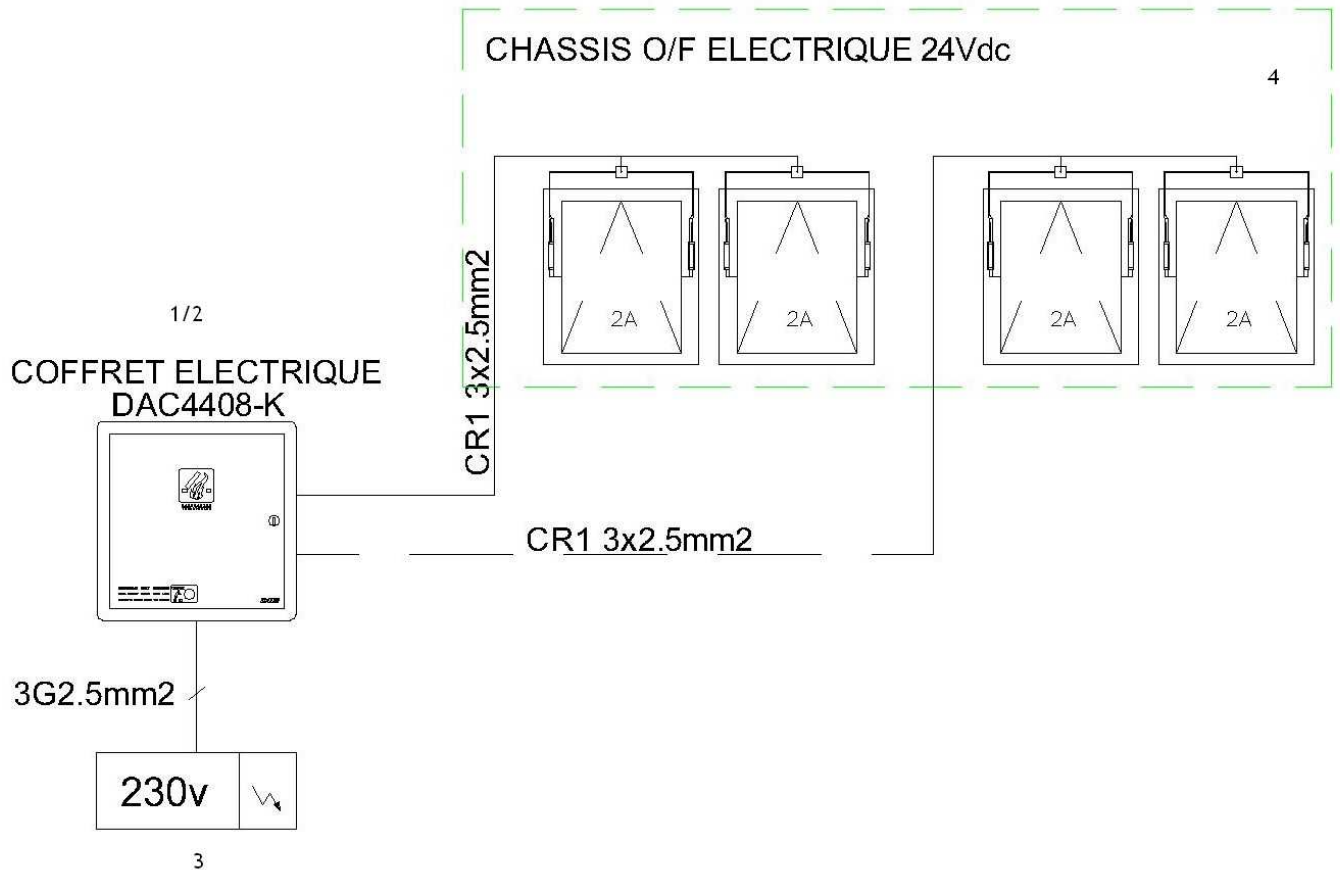

Légende:

- 1: Dispositif Adaptateur de Commande (DAC) type DAC4418-K
- 2: Alimentation électrique de sécurité (AES)
- 3: Alimentation électrique (230V)
- 4: Châssis de façade Acier (DENFC) type Prestige El (24V)

Description de l'installation

Au présent lot:

- Centrale de désenfumage 8A type DAC4408-K avec AES intégré de chez AGORA.
- Châssis de façade (DENFC) type Prestige El (24V) de chez AGORA.
- Branchement des matériels, synoptique, plan de câblage, essais et mise en service de l'installation.

Au lot électricité:

- Alimentation électrique (230V) de la centrale.
- Liaisons électriques entre les matériels (châssis de façade, centrale de désenfumage).