

Fortuneo - Guipavas

Désenfumage Naturel / Aération Naturelle



Fortuneo - Guipavas

Désenfumage Naturel / Aération Naturelle

Caractéristiques principales des travaux à exécuter

Demandes:

Mise en place de dispositifs de désenfumage et ventilation naturels en ouverture et fermeture électrique avec commande depuis le Dispositif centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).

Solutions:


Verrière :

Asservissement des ouvrants de désenfumage et ventilation (DENFC) par un Dispositif Adaptateur de Commande en ouverture et fermeture électrique (DAC)
Déclenchement à distance du DAC depuis le centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).

DENFC: Châssis de verrière électrique (24V).

Synoptique de l'installation

Verrière

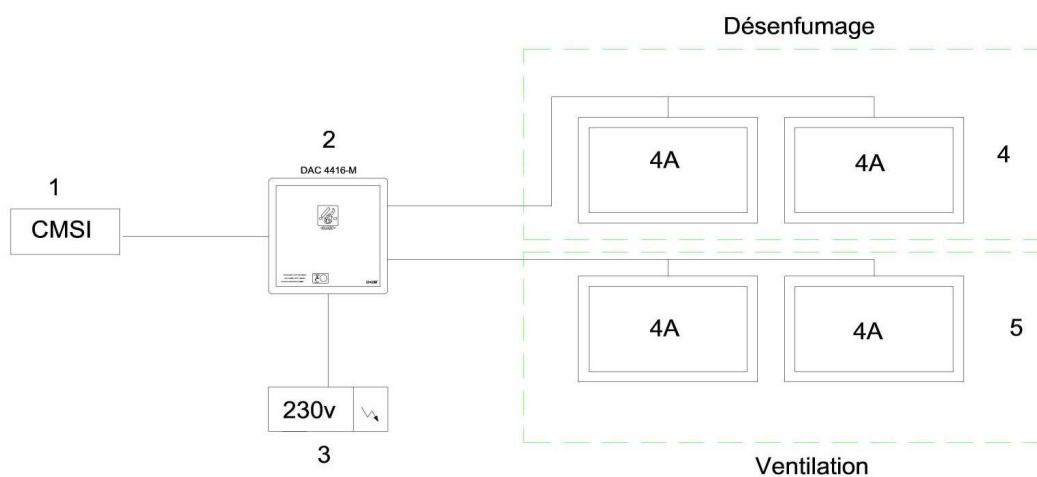

Légende:

- 1: Centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).
- 2: Dispositif Adaptateur de Commande (DAC) type DAC4416-M
- 3: Alimentation électrique (230V).
- 4: Châssis de verrière (désenfumage) 24V
- 5: Châssis de verrière (ventilation) 24V

Description de l'installation

Au présent lot:

Verrière :

- Centrale de désenfumage 16A type DAC4416-M avec AES intégré de chez AGORA.
- Châssis de verrière (DENFC) type Pyrotec XXL (24V) de chez AGORA.
- Boîtiers à chaîne type CDP1500 course 1000 mm (24V) de chez AGORA.

Au lot électricité:

- Centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).
- Alimentation électrique (230V) des centrales.
- Liaisons électriques entre les matériels (châssis de façade, centrale de désenfumage, CMSI).